


Погоджено:
Рішення виконавчого комітету
Обухівської міської ради
від 06 09 2022р. № 247

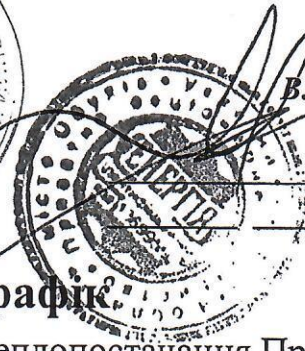

Затверджую
В.о. голови правління
ПрАТ "Енергія"
В'ячеслав Ярмола
2022

Температурний графік

водяної теплової мережі м. Обухів від джерела тепlopостачання ПрАТ "Енергія"

Температура зовнішнього повітря, °C	Температура мережевої води в подавальному трубопроводі, °C	Температура мережевої води в зворотному трубопроводі, °C
10	65,0	60,0
9	65,0	59,4
8	65,0	58,8
7	65,0	58,1
6	65,0	57,5
5	65,0	56,9
4	65,0	56,3
3	65,0	55,6
2	65,0	55,0
1	65,0	54,4
0	65,0	53,8
-1	65,0	53,1
-2	65,0	52,5
-3	65,0	51,9
-4	65,8	52,1
-5	67,5	53,2
-6	69,2	54,2
-7	70,9	55,3
-8	72,6	56,4
-9	74,3	57,4
-10	75,9	58,4
-11	77,6	59,5
-12	79,2	60,5
-13	80,8	61,5
-14	82,4	62,4
-15	84,0	63,4
-16	85,6	64,4
-17	87,2	65,3
-18	88,8	66,3
-19	90,4	67,2
-20	91,9	68,2
-21	93,5	69,1
-22	95,0	70,0

Головний інженер ПрАТ "Енергія"

Начальник виробничо-технічного відділу

В'ячеслав Ярмола

Віталій Побережець